

ЗАО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н
пос. Гаврилово тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

ЗАО «Гавриловское карьероуправление»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ SP 01.01.306.090 от 02.09.2013 до 02.09.2016г.

ПАСПОРТ № 557


Дата « 24 » ИЮЛЯ 2015г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО ТрансНефть
2. Количество продукции: 500 м3
3. Наименование материала: фр. 20-40мм.
4. Содержание лещадности (%): 22,0%
5. Зерновой состав:

D	0,5 (d+D)	d	1,25D
3,9	43,5	92,3	0,3

6. Содержание пылевидных, глинистых частиц (%) по массе - 0,4
7. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе - нет
8. Морозостойкость: F 300
9. Марка прочности: 1400
10. Насыпная плотность: 1,32 т/м³
11. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов - 2 класс 418 ± 24 Бк/кг (для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий сооружений)
12. Содержание вредных компонентов и примесей - нет
13. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 8267-93

Лаборант

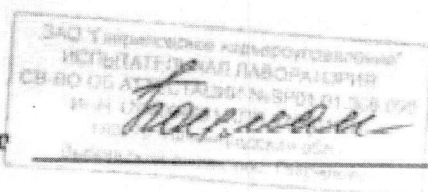

/Боцман С.Н./

ЗАО «Семиозерское карьероуправление»

П. Гаврилово

Тел./факс 8(81378)78-549

Паспорт № 1012

« 28 » июня 20 15 г.

1. Щебень гранитный фр. 40-70мм

2. Наименование и адрес потребителя ООО "ТрансКеруа"
186210, Санкт-Петербург, Вуковская, д. 2

3. Накладная № 8/и

4. Количество щебня, м³, тн 1360 тн

5. Зерновой состав щебня (полные остатки на сите, %)

70мм.	60мм.	40мм.	25мм.
0	2,8	59,3	96,6

6. Содержание частиц размером менее 0,16мм., % не более 1

7. Содержание зерен слабых пород, % нет

8. Содержание в щебне глины, почвы растительного слоя, др. органических и засоряющих примесей, % нет

9. Содержание пластинчатой (лещадной) формы, % до 15

10. Средняя плотность зерен г/см³ не менее 2,4

11. Удельная электрическая проводимость, См/м не более 0,32

12. Марка по истираемости И1

13. Величина потери массы после испытаний на сопротивление удару на копре ПМ ДМ, % общей массы, не более 10,5%

14. Марка по морозостойкости F300

15. Марка на сопротивление удару У-75

16. Марка по дробимости 1400


15. Аэфф., Бк/кг. Не превышает 265

16. Радиоактивность 1 класс

17. Насыпная плотность 1,36 т/м³

18. ГОСТ

контролер:

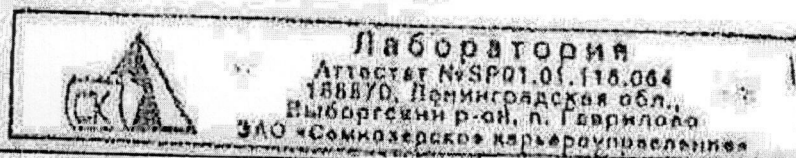



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЫБОРГСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

предприятие холдинга «ПО «Возрождение»
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, Леншоссе, д. 18-а.
Тел./факс (81378) 2-08-53, vku@voznernerud.ru
Сбыт (812) 337-17-64.



ПАСПОРТ

на отгруженную партию гранитного щебня, полученного
из изверженных (интрузивных) горных пород месторождения «ЭРКИЛЯ»
по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Фракция 20-40 мм

Дата 13.12.14

Наименование и адрес потребителя

ООО «Трест Неврол»

Номер

1473

Кол-во щебня

150 м³ тонн

вагонов

№ пп	Наименование показателей	Фактически
1.	Зерновой состав. Полные остатки на ситах, % по массе: 20 90-100 30 30-60 40 до 10 50 0,5	96,5 54,3 9,1 0,3
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	14,6
3.	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе в том числе глины в комках, % по массе	0,5 0
4.	Содержание зерен слабых пород, % по массе	0
5.	Марка по прочности (дробимости)	1000
6.	Марка по морозостойкости, F	300
7.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	417
8.	Насыпная плотность	1,34
9.	Содержание вредных компонентов и примесей: Аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах, не более 50 моль/л По массе серы, сульфатов и сульфидов, в пересчете на SO₃, не более 1,5 % По массе пирита, не более 4% По массе, слюда не более 15 % По массе галогидных соединений в пересчете на ион хлора, не более 0,1% По массе угля, древесных остатков, не более 1,0% По массе свободных волокон асбеста, не более 0,25% Содержание органических веществ (коллометрическая проба) Не должен придавать раствору окраску соответствующую или темнее эталона	18,0 0,25 0,1 0,2 0,02 0,2 Не обнаружено Светлее эталона
Испытания проведены ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» ИЛ Строительных материалов. Аттестат аккредитации № РОСС RU0001. 22.СЛ33 от 24.12. 2010 г.		

Испытательная лаборатория ЗАО «Выборгское карьероуправление» аттестована на техническую компетентность
Территориальным уполномоченным органом ТУО «ЦЛАТИ»
Свидетельство об аттестации № СТ-0357 от 05 сентября 2013г.
Действителен до 05.09.2016 г.

Контролер продукции обогащения



Юшкевич И. Н.

ООО "Русланд"

ИНН 7806367416

198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д.1 лит. БЕ

Тел. +7(812)548-87-40, факс +7(812)458-87-41

ПАСПОРТ № 50

На отгружаемую партию песка для строительных работ ГОСТ 8736-93

Партия №

Дата отгрузки

10.12.2014г.

Количество, м.куб

28

Получатель

ООО "Торговый Дом ПортПак"

Размер контрольных сит	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16
Полный остаток на сите по массе, %	0,9	1,4	1,1	9,2	39,5	47,7	94,9

Модуль крупности (класс)

1ср (2,0-2,5) М. кр = 2,25

Содержание пылевидных
и глинистых частиц, %

0,2

Содержание глины в комках, %

0,1

Удельная эффективная активность

естественных радионуклеидов, Аэфф., БК/кг

159

Коэффициент фильтрации, м/сут

Дата выдачи

10.12.2014.

Начальник лаборатории

Стефанов

Коконова Л.



ЕвроХим

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Фосфорит»

Паспорт качества

Песок строительный

ТУ 2169-012-56937109-2002 с изм. № 1,2,3.

Пункт отправления: г. Кингисеп, Ленинградская область.

Грузополучатель: ООО «ТрансНеруд»

Адрес склада: Ленинградская обл., пос. Анино.

Дата отгрузки: с 01 сентября 2014 г. по 30 октября 2014 г.

Масса нетто: 6774 м3.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Показатели качества	Нормы по ТУ	Фактически установлено.
1	Зерновой состав: массовая доля зёрен, проходящих через сито № 016, %, не более	25	Соотв.
2	Массовая доля пылевидных глинистых и илистых частиц, %, не более	5	Соотв.
3	Массовая доля диоксида кремния (несвязанный SiO ₂), %, не менее	90	Соотв.
4	Массовая доля сернистых и сернокислых соединений в пересчёте на SO ₃ , %, не более	1	Соотв.
5	Насыпная плотность, кг/м ³ , не менее	Не норм.	1410
6	Модуль крупности	Не норм.	1,51

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Номер лаборатории		Наименование грунта по ГОСТ 25100-98		Местополо-жение скважины/номер пикета/		Гранулометрический состав в % при размере частиц в мм												коэффициент фильтрации м/сутки		коэф-т однородности		влажность оптимальная	
123	Песок средний, однородный	Отвал	частичный остаток на сите.	полный остаток на сите (сумма фракций)	гравий и галька			песок					пыль		глина		3,1 при плотном сложении 17,0 кН	2,6	11%				
					более 10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005						менее 0,005			
			0,0								48,4	43,1	1,6	1,9	1,9	1,6							
			0,0								48,9	93,0	94,6	96,5	98,4	100,0							

Заключение ОТК: соответствует ТУ 2169-012-56937409-2002 с изм. № 1,2,3.

На основании Сертификата, выданного ОТК ООО ПГ «Фосфорит» для ООО «Строй-индустрия»

Начальник ОТК ООО «Строй-индустрия»:  Павлов П.М./



ООО «ПЕТРОГЛЭС – ИНВЕСТ», 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 18/1
тел/факс: 764-62-56, 764-18-80, 764-92-01, e-mail: pesok@petrogles.ru

Документ о качестве

№ нам 15, 16 от «25» сентября 2014 г.

Продукция: Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93, намывной 0 сорт.

Адрес отгрузки: **карьер «Таменгонт»** Ломоносовского р-на Ленинградской обл.

Покупатель: ООО «ТрансСервис»


Участок погрузки № 1 «Пульман»

Номер партии: нам 15, 16 25/09/2014г.

Количество песка: 58 / Пятидесят шесть куб.м.
(прописью)

Модуль крупности	1,2 – 2,0
Коэффициент фильтрации при максимальной плотности и оптимальной влажности, м/сутки	более 3,0
Класс песка	II класс
Полный остаток на сите N 063	от 5 до 30 %
Содержание пылевидных и глинистых частиц	менее 3,0 %
Содержание глины в комках	отсутствует
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	110 Бк/кг (1 класс)
Содержание вредных компонентов и примесей	менее допустимых

Служба технического контроля

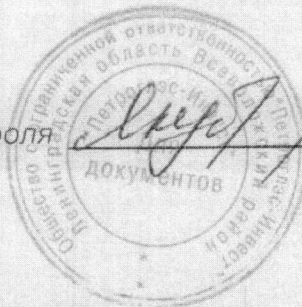

Лубов НВ



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЫБОРГСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

предприятие холдинга «ПО «Возрождение»
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, Леншоссе, д. 18-а.
Тел./факс (81378) 2-08-53, vku@voznernerud.ru
Сбыт (812) 337-17-64.

ПАСПОРТ

на отгруженную партию песка из отсевов дробления, полученного при производстве щебня по ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня»

Песок из отсевов дробления (до 5 мм)

Дата 16.08.15

Наименование и адрес потребителя

ООО «Транс Неруд»

Номер партии 372

Кол-во песка из отсевов дробления

93

тонн

вагонов

№ п/п	Наименование показателей	Фактически
1.	Зерновой состав. Частные остатки на ситах, % по массе: 10 не более 2 5 не более 12 меньше 0,16 не более 15 Полные остатки на ситах, % по массе: 0,63 45-65	0,2 11,1 14,2 63,7
2.	Модуль крупности, M_x 0,63	63,7
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе глины в комках, % по массе	2,9 2,4
4.	Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе	0
5.	Коэффициент фильтрации, м/сут	0,3
6.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	1,1
7.	Марка по прочности (дробимости)	26,2
5.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	1000
6.	Насыпная плотность	532
7.	Содержание вредных компонентов и примесей: Аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах, По массе серы, сульфатов и сульфидов, в пересчете на SO_3 , По массе тирита, По массе, слюда По массе галогенных соединений в пересчете на ион хлора, По массе угля, древесных остатков, По массе свободных волокон асбеста, Содержание органических веществ (калометрическая проба)	1,45 не более 50 моль/л не более 1,5 % не более 4% не более 15 % не более 0,1% не более 1,0% не более 0,25% Не должен придавать раствору окраску соответствующую или темнее эталона

Испытательная лаборатория ЗАО «Выборгское карьероуправление» аттестована на техническую компетентность
Территориальным уполномоченным органом ТУО «ЦПАТИ»
Свидетельство об аттестации № СТ-0357 от 05 сентября 2013г. Действительно до 05.09.2016 г.

Контролер продукции обогащения



Коровкина И.А.